HİTİT
ÜNİVERSİTESİ

SUNGURLU MYO

MEKANDA ERİŞİM

SUNGURLU MYO – GİRİŞ YOLU

(Ana girişe merdiven/ basamak olmadan kılavuz çizgileri ile ulaşılabilen bina)

SUNGURLU MYO – GİRİŞ

Tekerlekli sandalye kullanıcılarına yönelik manevra alanı sağlanmış giriş kapıları,

Görme engelliler için kılavuz çizgiler

SUNGURLU MYO – ERİŞİLEBİLİR ANA GİRİŞ ALANLARI – İÇ MEKANDA DOLAŞIM

Görme engelliler için kılavuz çizgiler

Tekerlekli sandalye kullanıcılarına yönelik geniş manevra alanları

(Gerekli ölçülere uygun geçit, hol ve koridor genişlikleri)

SUNGURLU MYO – ASANSÖR

Asansöre erişimlerini kolaylaştırıcı kılavuz çizgiler

Işıklı ve Sesli Uyarılarla Destekli Asansörler

SUNGURLU MYO – ASANSÖR

Asansöre erişimlerini kolaylaştırıcı kılavuz çizgiler

Işıklı ve Sesli Uyarılarla Destekli Asansörler

SUNGURLU MYO –
YÖNLENDİRİCİ LEVHA –
UYARICI İŞARETLER

Sesli Bilgilendirme Aygıtı

SUNGURLU MYO – KORİDOR – İÇ MEKANDA DOLAŞIM

SUNGURLU MYO – HİSSEDİLEBİLİR YÖNLENDİRİCİLER

SUNGURLU MYO – MERDİVENLER

Merdiven başlangıç, bitiş ve sahanlıklarında en az 60 cm genişliğinde hissedilebilir uyarıcı yüzeyler

SUNGURLU MYO – ASANSÖR

Merdiven başlangıç, bitiş ve sahanlıklarında en az 60 cm genişliğinde hissedilebilir uyarıcı yüzeyler

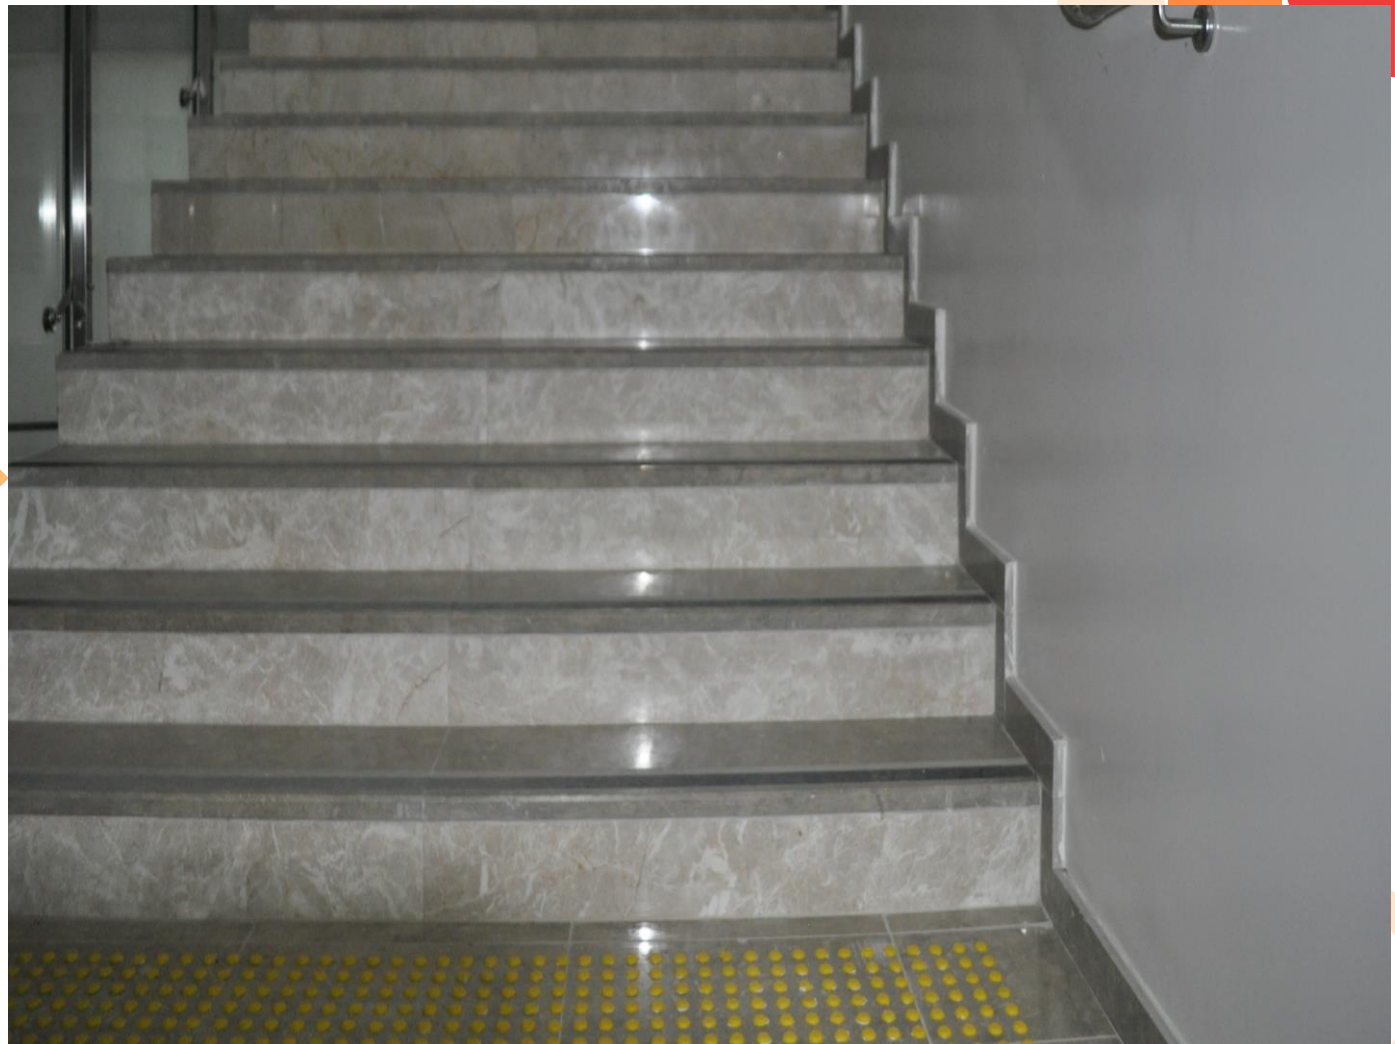

SUNGURLU MYO –
YÖNLENDİRİCİ LEVHA

Braille Alfabesiyle Yazılmış
Örnek Tabela

SUNGURLU MYO – KANTİN-YEMEKHANE

(Tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun şekilde tasarlanmış yemekhane/kantin bölümleri)

SUNGURLU MYO – KANTİN-YEMEKHANE

(Tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun şekilde tasarlanmış yemekhane/kantin bölümleri)

SUNGURLU MYO – KANTİN-YEMEKHANE

(Tekerlekli sandalye kullanıcılarının girişi için uygun kapı aralıkları)

SUNGURLU MYO – İÇ MEKANDA DOLAŞIM

Tüm işlevlerin ulaşılabilir bir güzergah üzerinde yer aldığı iç mekan/koridor

SUNGURLU MYO – TUVALETLER

TUVALET - TABELA

SUNGURLU MYO – TUVALETLER

(WC’ye giden kılavuz çizgileri)

SUNGURLU MYO – TUVALET

Engelli WC
(Tekerlekli sandalyenin manevra yapabilmesi için gerekli en az 150x150 cm alanında/150 cm çapında bulunan boş alan

SUNGURLU MYO – TUVALET

(Standartlara uygun nitelikte monte edilen klozet)

(Standartlarda belirtilen ölçülere uygun lavabo ölçü ve asma yükseklikleri)

SUNGURLU MYO – ACİL ÇIKIŞ

Acil çıkışlar ve kurtarma alanında her iki yönde de yer alan görsel, işitsel, algılanabilir uyarılar

SUNGURLU MYO – YÖNLENDİRİCİLER

Alt kotu zeminden en az 220 cm yükseklikte olan tavandan sarkan işaret panoları

SUNGURLU MYO – ODALAR/SINIFLAR

Sınıflara erişimde görme engelliler için kılavuz çizgiler

Tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun kapı genişlikleri

SUNGURLU MYO – PENCERELER

Uygun pencere yükseklikleri